
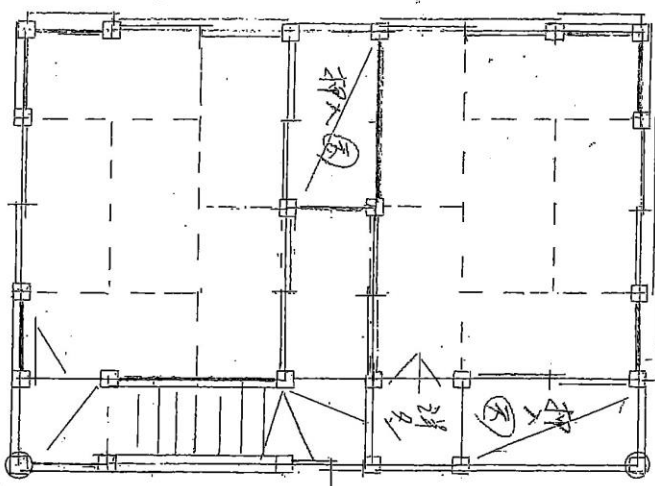


| 工 事 名 | 年 月 日 | 図 名 | 縮 尺 | 設 計 | 校 印 | 担 当 | 用 |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|       |       | 管 家 | /   |     |     |     |   |

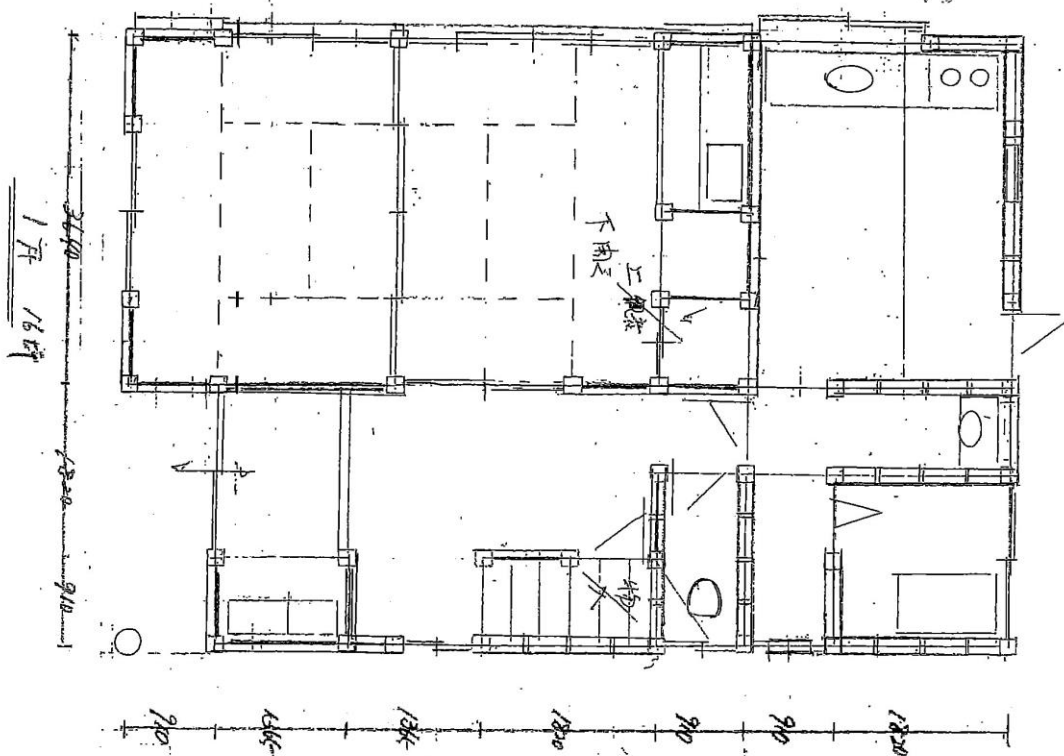

長生村水口 1200-13

27.85 (8.75年)